

09タカコーポ空気イオン密度測定-1

測定状況：カラオケボックス<無処理>



調査現場：タカコーポレーションカラオケボックス

測定住所：広島市安佐北区可部南1丁目9-31

測定日：2009年9月1日(火)10:29

測定機種：FISA FIC2000

5分間測定値	
陽イオン平均値	732個/cc
陰イオン平均値	559個/cc
イオン密度差	+173個/cc
気温	25℃
湿度	52%
気圧	-HPS

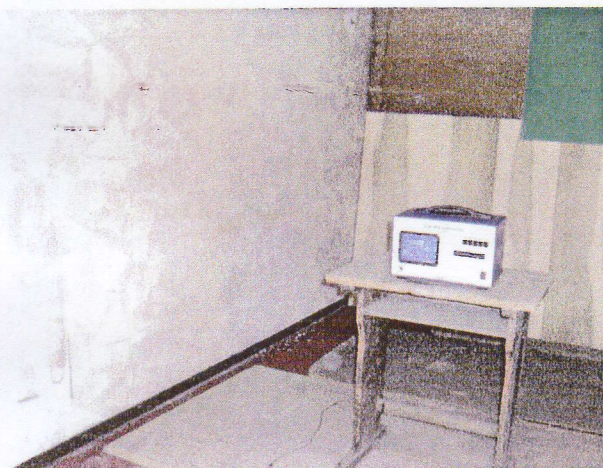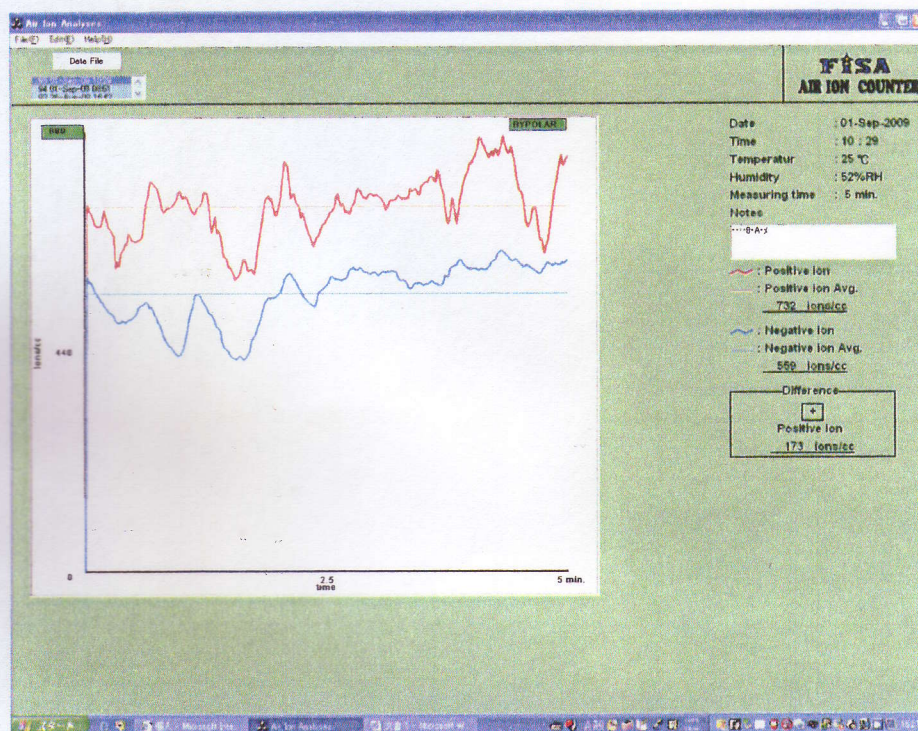

<特記事項>

カラオケボックスの内装仕上げ

床：カーペット

壁：石膏ボード下地ビニル壁紙

天井：石膏ボード下地ビニル壁紙

測定者：kanehori(0909-1)